GARANT MARTIN, spol. s r.o., Robotnícka 948/27, 036 01 MARTIN, tel./fax : +421 43 4220069

www.garantmartin.sk

Základná schéma zapojenia úpravy vody : typ Duplex – filtrácia (RX-63, RX-65, RX-74)

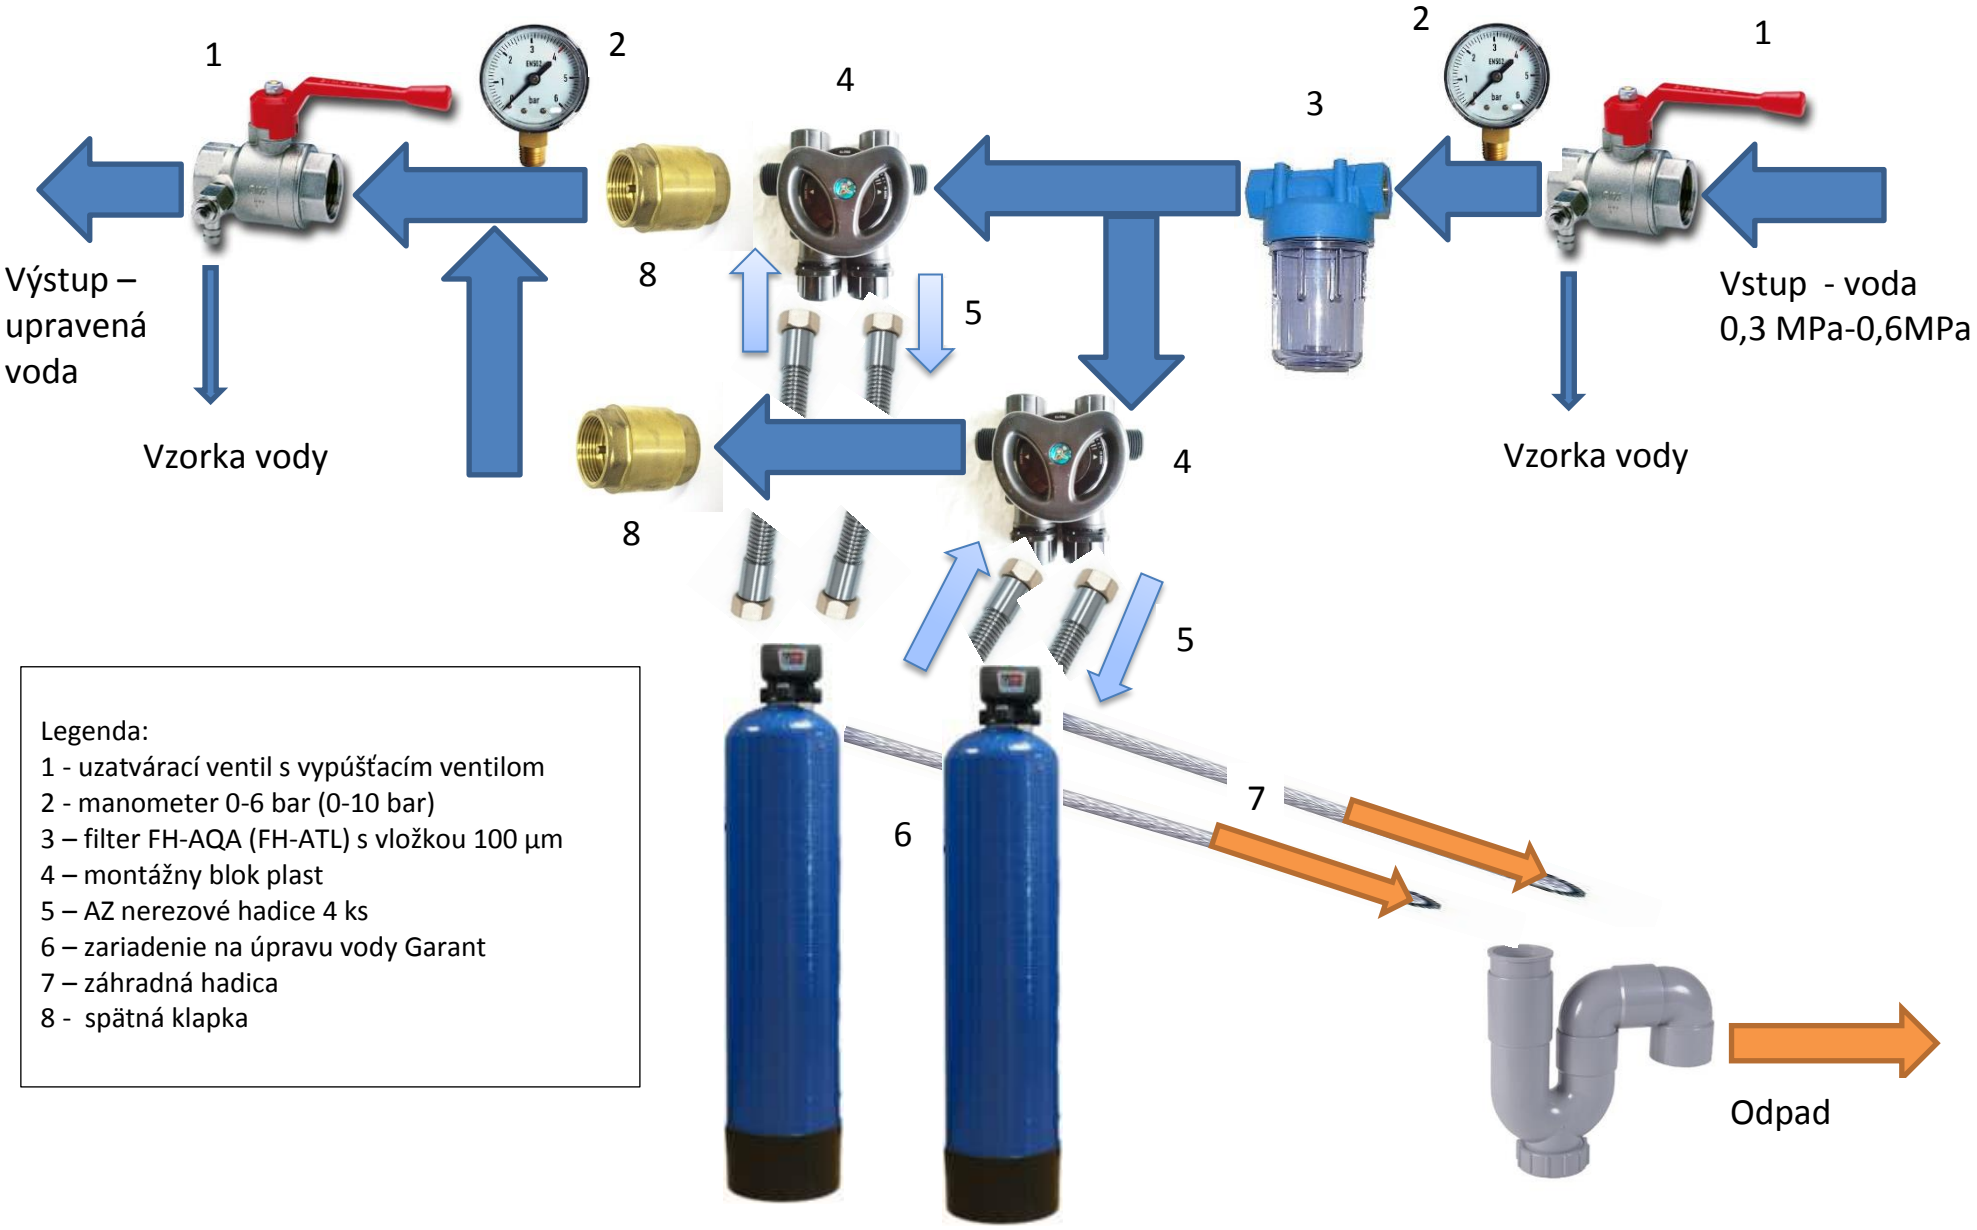

Legenda:
1 - uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom
2 - manometer 0-6 bar (0-10 bar)
3 – filter FH-AQA (FH-ATL) s vložkou 100 µm
4 – montážny blok plast
5 – AZ nerezové hadice 4 ks
6 – zariadenie na úpravu vody Garant
7 – záhradná hadica
8 - spätná klapka